


Carte de faisabilité
Commune de St Maurice de Rotherens

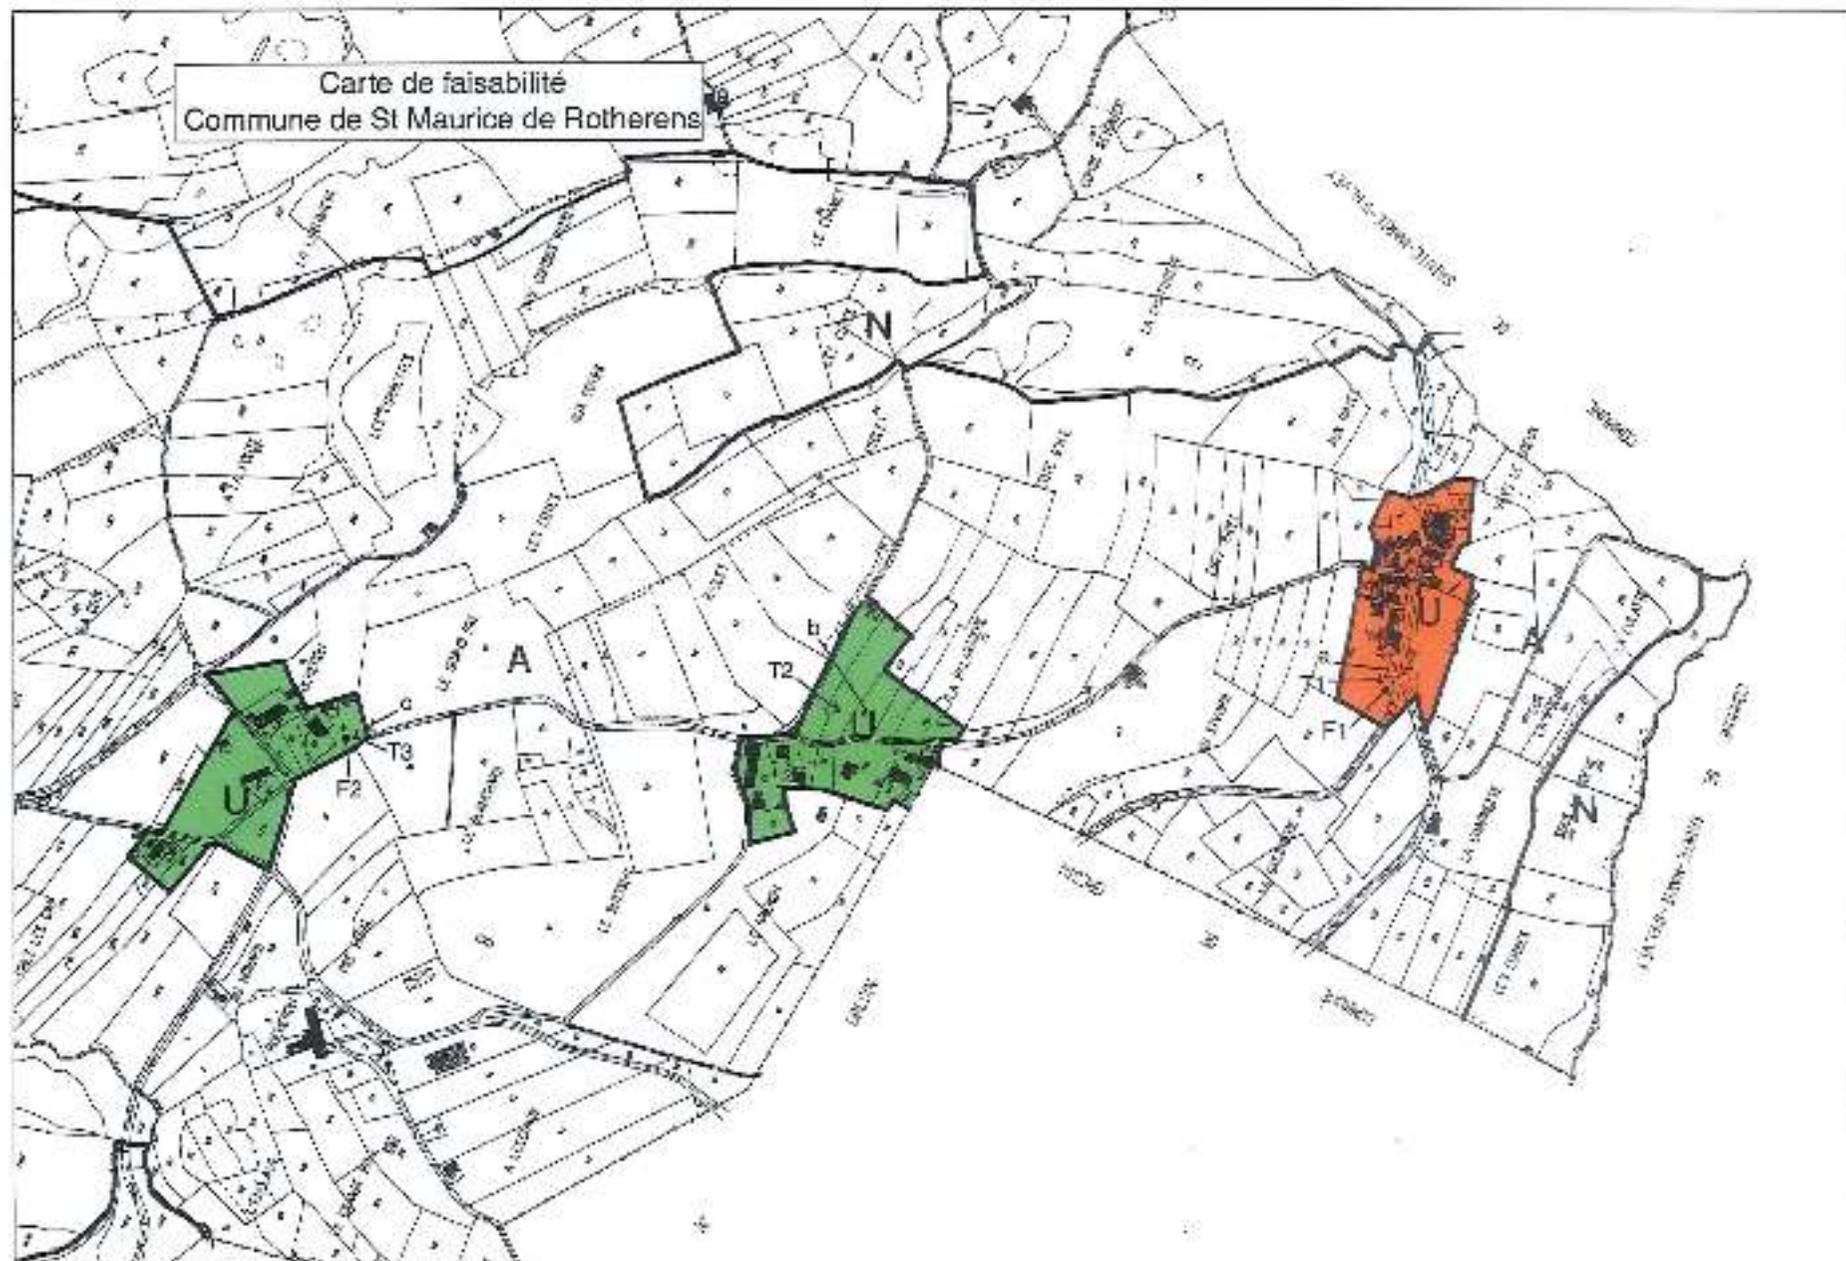


Legende des Cartes de Faisabilité

Investigations

- △ a Sondage taillé
- ∩ | 1 Test de perméabilité à niveau constant (Porchet)
- F1 Fosse au tractopelle
- ⊖ Etude géologique individuelle existante

Zonage

-  Tranchées d'infiltration à faible profondeur
-  Tranchées d'infiltration sur terre
-  Filtre à sable vertical non drainé
-  Filtre à sable vertical drainé avec rejet dans le milieu récepteur
-  Site favorable à l'assainissement individuel

Echelle Toutes les cartes sont à l'échelle 1:5000